


HP - NOWE HYDRANTY DO MONTAŻU

HP-25 - HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘZEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb - ZGODNE Z WYMAGANIAMI

HP - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO WYMIANY NA HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘZEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb

K1 KLATKA SCHODOWA OBUJEDROWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANIA DRZWIAMI PROZ. W KLASIE EI 30, WYPŁASZONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,15 m SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,45 m

K2 KLATKA SCHODOWA OBUJEDROWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANIA DRZWIAMI PROZ. W KLASIE EI 30, WYPŁASZONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,70 m SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,70 m (półno) SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,20 m (podpłeno)

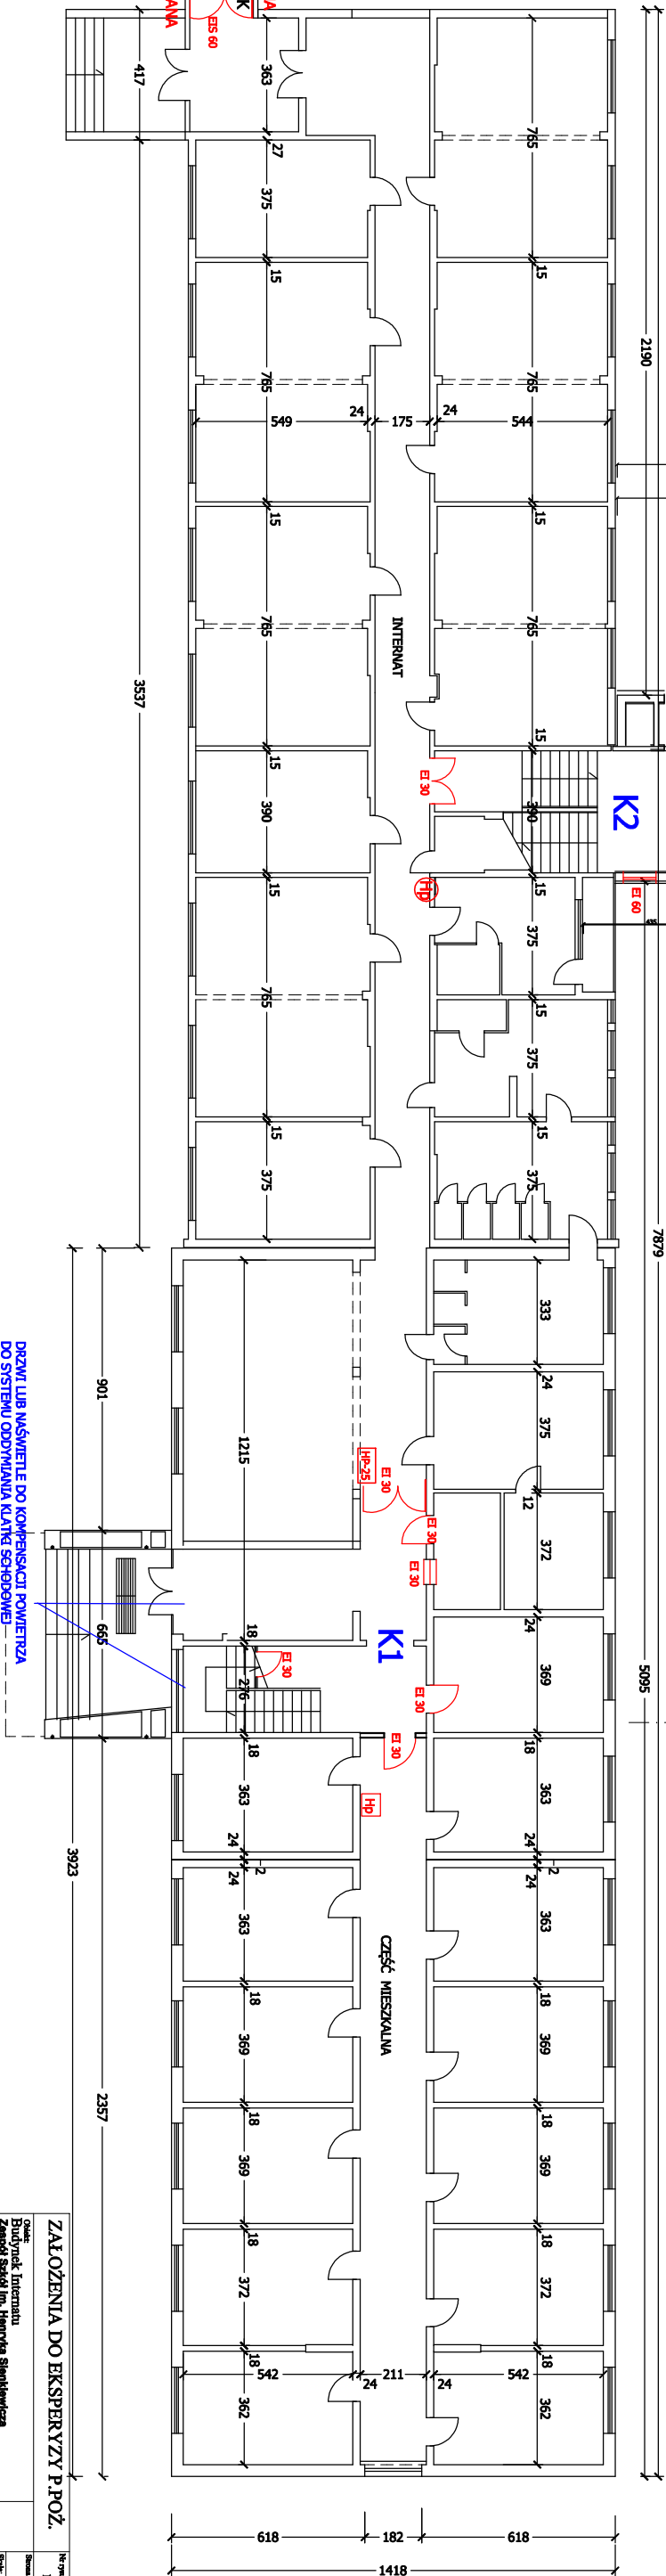

ŚCIANA PEŁNA MUROWANA
ŁĄCZNIK
PRZEJŚCIE DO BUD. SZKOŁY
ES 60
ŚCIANA PEŁNA MUROWANA

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY POŻ.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.				Wzrost 1
Opis: Budynek Interiatu Zamieszkały przez pracowników 70-100 Kuchnia, ul. 1 Maju 47				Stosunek 1:300
Załącznik				
RZUT POKOJU				
Opis: Wzrost 1:300		Data: 10.2012		
Opis: Wzrost 1:300		Data: 10.2012		
Opis: Wzrost 1:300		Data: 10.2012		